Etat des lieux - chlorates

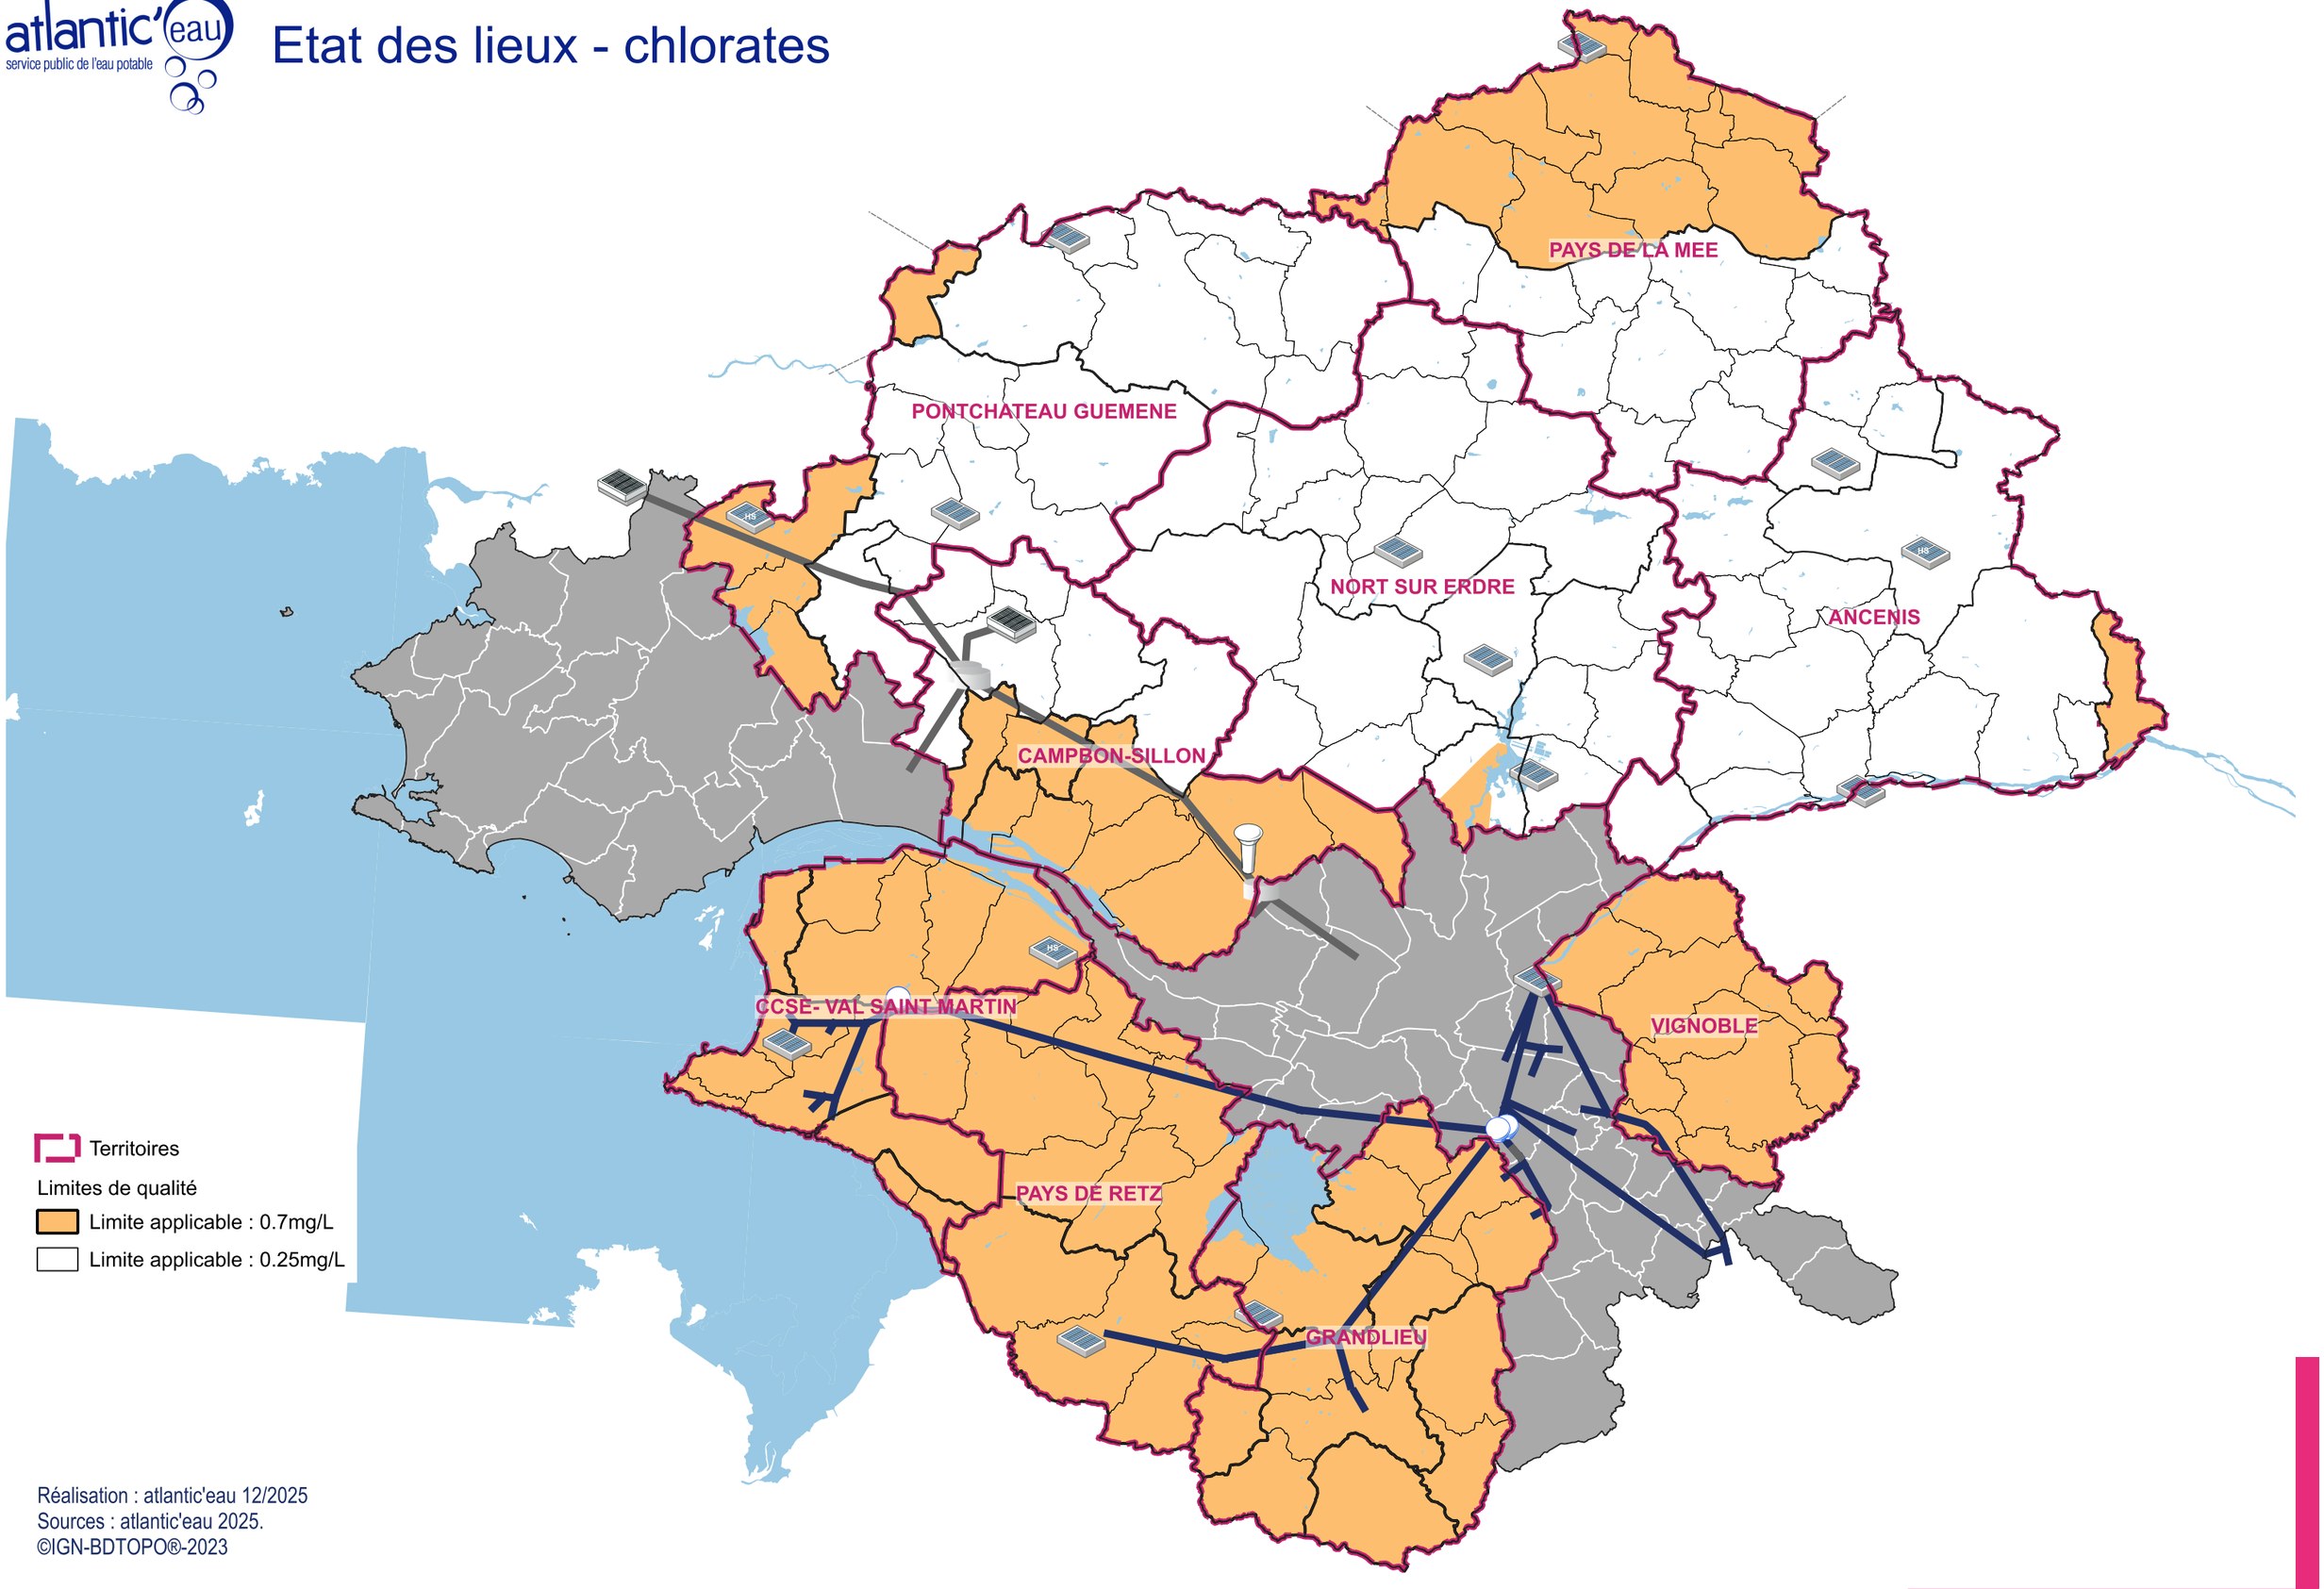

Réalisation : atlantic'eau 12/2025
Sources : atlantic'eau 2025.
©IGN-BDTOPO®-2023

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région d'Ancenis	Couffé	0,25	PF ST GEREON MAIRIE	20/01/2026	0,006
	Mésanger		PF MESANGER RES. DE L'ETOILE	20/01/2026	0,006
	Montrelais		PF ST HERBLON MAIRIE	20/01/2026	0,006
	Mouzeil		PF VRITZ MAIRIE	03/03/2026	<0,005
	Oudon		PF POUILLE LES C. MAIRIE	03/03/2026	<0,005
	Pannecé		PF LA ROCHE BLANCHE MAIRIE	08/04/2026	0,006
	Pouillé-les-Côteaux		PF LA CHAPELLE GLAIN	14/04/2026	0,007
	Riaillé		PF CHAP. ST SAUV. MAIRIE	05/05/2026	0,005
	Vair-sur-Loire		PF VRITZ MAIRIE	29/05/2026	0,006
	Teillé		PF LA CHAPELLE GLAIN	02/06/2026	0,01
	Loireauxence		PF FREIGNÉ	02/06/2026	0,02
	La Roche-Blanche		PF BELLIGNE MAISON DE RETRAITE	22/06/2026	0,01
	Ancenis Saint-Géréon		PF MONTRELAIS MAIRIE	22/06/2026	0,01
	La Chapelle-Glain		PF VARADES MAISON DE RETRAITE	22/06/2026	0,01
	Le Pin		PF LA ROCHE BLANCHE MAIRIE	22/06/2026	0,01
	Vallons-de-l'Erdre		PF ST HERBLON MAIRIE	22/06/2026	0,01
			PF ANETZ MAIRIE	22/06/2026	0,01
	Le Cellier	0,25	LE CELLIER, EHPAD MONTCLAIR	06/03/2026	<0,005
			LE CELLIER, EHPAD MONTCLAIR	08/04/2026	0,007
				05/05/2026	0,005
	Vallons-de-l'Erdre	0,25	ST SULPICE DES LANDES	02/06/2026	0,01
	Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire	0,70			

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Campbon-Sillon	Bouvron	0,25	PF_BOUVRON MAIRIE	24/04/2026	<0,005
	Campbon		PF STE ANNE/BRIVET MAIRIE	27/05/2026	0,04
	Quilly		PF QUILLY MAIRIE	30/06/2026	<0,005
	Sainte-Anne-sur-Brivet				
	Prinquiau	0,25	PF PRINQUIAU RESTAURANT SCOLAIRE	25/03/2026	0,03
			PF PRINQUIAU RESTAURANT SCOLAIRE	24/04/2026	0,03
			PF PRINQUIAU RESTAURANT SCOLAIRE	27/05/2026	0,04
			PF PRINQUIAU RESTAURANT SCOLAIRE	30/06/2026	0,03
	Fay-de-Bretagne	0,25	FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	24/03/2026	0,16
			FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	27/04/2026	<0,005
			FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	27/05/2026	<0,005
			FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	11/06/2026	<0,005
	La Chapelle-Launay	0,70	PF SAVENAY SUD HOPITAL	24/03/2026	0,16
	Savenay		PF LA CHAPELLE LAUNAY MAIRIE	24/04/2026	0,2
			PF SAVENAY SUD HOPITAL	27/05/2026	0,09
			PF LA CHAPELLE LAUNAY MAIRIE	09/06/2026	0,16
	Bouée	0,70	PF TREILLIERES MAISON RETRAITE	24/03/2026	0,16
	Cordemais		PF CORDEMAIS MAISON RETRAITE	29/04/2026	0,22
	Lavau-sur-Loire		PF ST ETIENNE DE MONTLUC MAIRIE	27/05/2026	0,09
	Malville		PF BOUEE MAIRIE	09/06/2026	0,16
	Saint-Étienne-de-Montluc				
	Le Temple-de-Bretagne				
	Treillières				
	Vigneux-de-Bretagne				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Communauté de Communes Sud Estuaire (CCSE)	Corsept	0,70	PF ST VIAUD MAIRIE	31/03/2026	0,07
	Frossay		PF ST PERE EN RETZ M. RETRAITE	09/04/2026	0,06
	Paimboeuf		PF ST VIAUD MAIRIE	22/05/2026	0,1
	Saint-Père-en-Retz		PF ST PERE EN RETZ M. RETRAITE	02/06/2026	0,13
	Saint-Viaud				
	Saint-Brévin-les-Pins	0,70	PF ST BREVIN HOPITAL MINDIN	31/03/2026	0,08
			PF ST BREVIN HOPITAL MINDIN	46121	0,08
			PF ST BREVIN HOPITAL MINDIN	22/05/2026	0,1
			PF ST BREVIN HOPITAL MINDIN	46191	0,15

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Territoire de Granlieu	Le Bignon	0,70	PF LA CHEVROLIERE M. RETRAITE	10/03/2026	0,07
	La Chevrolière		PF MONTBERT ETS PIVETEAU	10/04/2026	0,06
	La Limouzinière		PF PONT ST M. MAISON ENFANT	11/05/2026	0,09
	Pont-Saint-Martin		PF ST COLOMBAN MAIRIE	29/06/2026	0,13
	Montbert				
	Saint-Colomban				
	Corcoué-sur-Logne				
	Geneston				
	Touvois				
	Saint-Étienne-de-Mer-Morte	0,70	SAINT ETIENNE DE MER MORTE, MAIRIE	10/04/2026	0,05
			SAINT ETIENNE DE MER MORTE, MAIRIE	16/06/2026	0,09
	Legé	0,70	LEGE, MAISON DE RETRAITE	24/03/2026	0,06
			LEGE, MAISON DE RETRAITE	24/04/2026	0,09
			LEGE, MAISON DE RETRAITE	26/05/2026	0,09
			LEGE, MAISON DE RETRAITE	16/06/2026	0,13
	Saint-Lumine-de-Coutais	0,70	PF SAINT LUMINE DE COUTAIS MAIRIE	24/03/2026	0,03
	Saint-Philbert-de-Grand-Lieu		PF SAINT LUMINE DE COUTAIS MAIRIE	24/04/2026	0,06
			PF SAINT LUMINE DE COUTAIS MAIRIE	26/05/2026	0,06
			PF SAINT LUMINE DE COUTAIS MAIRIE	29/06/2026	0,07
	Rocheservière	0,70			
	Saint-Philbert-de-Bouaine				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Territoire de Guémené-Penfao	Conquereuil	0,25	PF DERVAL ECOLE AGRICULTURE	11/03/2026	<0,005
	Avessac		PF MASSERAC MAIRIE	07/04/2026	<0,005
	Derval		PF PIERRIC RESTAURANT	21/05/2026	<0,005
	Guémené-Penfao		PF CONQUEREUIL MAIRIE	05/06/2026	<0,005
	Marsac-sur-Don		PF AVESSAC MAIRIE	05/06/2026	<0,005
	Massérac				
	Pierric				
	Saint-Nicolas-de-Redon	0,70	CHATEAU D'EAU MOULIN NEUF	11/03/2026	<0,005
			CHATEAU D'EAU MOULIN NEUF	07/04/2026	<0,005
			CHATEAU D'EAU MOULIN NEUF	21/05/2026	<0,005

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région de Nort-sur-Erdre	Sucé-sur-Erdre	0,70	SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	03/03/2026	0,12
			SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	09/04/2026	0,04
			SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	12/05/2026	0,13
			SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	10/06/2026	0,11
	Ligné	0,25	PF_LIGNE RES. SAINT PIERRE	06/03/2026	<0,005
	Petit-Mars		PF_LES TOUCHES MAISON RETRAITE	29/04/2026	<0,005
	Saint-Mars-du-Désert		PF TRANS/ERDRE RESTAURANT	15/05/2026	<0,005
	Trans-sur-Erdre		PF PETIT MARS	10/06/2026	<0,005
	Les Touches				
	Blain	0,25	PF CASSON MAIRIE	06/03/2026	0,009
	Casson		PM HERIC	29/04/2026	<0,005
	Grandchamps-des-Fontaines		PF GRANDCHAMPS RESTAURANT	15/05/2026	0,007
	Héric		PF CASSON MAIRIE	25/06/2026	0,006
	Notre-Dame-des-Landes				
	Nort-sur-Erdre	0,25	PF NORT/ERDRE MAISON RETRAITE	13/03/2026	0,01
			PF NORT/ERDRE MAISON RETRAITE	15/04/2026	0,08
			PF NORT/ERDRE MAISON RETRAITE	06/05/2026	0,01
			PF NORT/ERDRE MAISON RETRAITE	18/06/2026	0,007
	Abbaretz	0,25	PF VAY MAIRIE	18/06/2026	<0,005
	Le Gâvre		PF LA CHEVALLERAIS MAIRIE	13/03/2026	0,02
	Jans		PF LE GAVRE MAIRIE	07/05/2026	<0,005
	Joué-sur-Erdre		PF LA GRIGONNAIS MAIRIE	15/04/2026	0,09
	Nozay				
	Puceul				
	Saffré				
	Treffieux				
	Vay				
	La Chevallerais				
	La Grigonnais				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Pays de la Mée	Fercé	0,7 mg/l	PF NOYAL SUR BRUTZ MAIRIE	20/03/2026	0,06
	Mouais		PF RUFFIGNE MAIRIE	17/04/2026	0,11
	Noyal-sur-Brutz		PF ST AUBIN CHATEAUX MAIRIE	29/05/2026	0,1
	Rougé		PF FERCE MAIRIE	30/06/2026	0,25
	Ruffigné				
	Sion-les-Mines				
	Soudan				
	Soulvache				
	Villepot				
	Saint Aubin des Châteaux				
	Châteaubriant	0,25	PF JUIGNE MAIRIE	20/03/2026	0,02
	Lusanger		PF LA MEILLERAYE MAIRIE	30/04/2026	0,08
	Erbray		PF LOUISFERT MAIRIE	29/05/2026	0,03
	Grand-Auverné		PF CHATEAUBRIANT SUD - HÔTEL IBIS	30/06/2026	0,11
	Issé				
	Juigné-des-Moutiers				
	Louisfert				
	La Meilleraye-de-Bretagne				
	Moisdon-la-Rivière				
	Petit-Auverné				
	Saint-Julien-de-Vouvantes				
	Saint-Vincent-des-Landes				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Pays de Retz	Chaumes-en-Retz	0,70	PF CHAUVE BRIOCHERIE BUTON	18/03/2026	0,06
	Chauvé		PF CHEIX EN RETZ MAIRIE	29/04/2026	0,12
	Saint-Mars-de-Coutais		PF CHEMERE AQUAPRODUCTION	13/05/2026	0,1
	Vue		PF VUE BOULANGERIE LEROY	19/06/2026	0,11
	Cheix-en-Retz				
	Port-Saint-Père				
	Rouans				
	Sainte-Pazanne				
	Saint-Hilaire-de-Chaléons				
	Villeneuve-en-Retz	0,70	PF FRESNAY EN RETZ MAIRIE	18/03/2026	0,34
	Paulx		PF ST MEME LE TENU MAIRIE	29/04/2026	0,1
	Machecoul-Saint-Même		PF LA MARNE BOULANGERIE	13/05/2026	0,08
	La Marne		PF PAULX MAIRIE	16/06/2026	0,11

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois	Crossac	0,70	PF CROSSAC MAIRIE	10/03/2026	0,01
	Sainte-Reine-de-Bretagne		PR MISSILLAC LE POINT DU JOUR	08/04/2026	0,07
	Missillac		PF STE REINE BRETAGNE MAIRIE	07/05/2026	0,06
			PR MISSILLAC LE POINT DU JOUR	03/06/2026	0,13
	Pontchâteau	0,25	PF PONTCHATEAU MAISON RETRAITE	10/03/2026	0,01
			PF PONTCHATEAU MAISON RETRAITE	08/04/2026	0,005
			PF PONTCHATEAU MAISON RETRAITE	07/05/2026	0,06
			PR PONCHATEAU MOULIN BRIGNAND	03/06/2026	0,03
	Drefféac	0,25	PF GUENROUET MAIRIE	10/03/2026	<0,005
	Fégréac		PF PLESSE MAISON DE RETRAITE	09/04/2026	0,005
	Guenrouet		PF SEVERAC MAIRIE	06/05/2026	0,006
	Plessé		PF DREFFEAC MAIRIE	03/06/2026	0,01
	Saint-Gildas-des-Bois				
	Sévérac				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Val Saint-Martin	La Bernerie-en-Retz	0,70	PF LA BERNERIE MAISON RETRAITE	05/03/2026	0,1
	Les Moutiers-en-Retz		PF LES MOUTIERS CAFE VIGNOBLE	10/04/2026	0,06
	La Plaine-sur-Mer		PF LA BERNERIE MAISON RETRAITE	04/05/2026	0,09
			PF LES MOUTIERS CAFE VIGNOBLE	19/06/2026	0,11
	Pornic	0,70	PF PORNIC HOPITAL PAYS DE RETZ	05/03/2026	0,1
	Préfailles		PF PORNIC STE MARIE ANNEXE MAIRIE	10/04/2026	0,09
	Saint-Michel-Chef-Chef		PF PORNIC HOPITAL LOCAL	04/05/2026	0,09
			PF PREFAILLES MAIRIE	08/06/2026	0,16

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Vignoble	La Boissière-du-Doré	0,70	PF VALLET RES. PAMPRES DORES	17/03/2026	0,07
	Divatte-sur-Loire		PF LA REMAUDIERE MAIRIE	17/04/2026	0,09
	La Chapelle-Heulin		PF LE LOROUX BOTTEREAU HOPITAL	21/05/2026	0,11
	Le Landreau		PF VALLET RES. PAMPRES DORES	18/06/2026	0,13
	Le Loroux-Bottereau				
	Mouzillon				
	Le Pallet				
	La Regrippière				
	La Remaudière				
	Saint-Julien-de-Concelles				
	Vallet				

Résultats 2025

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région d'Ancenis	Couffé	0,25	LA ROUXIERE	15/01/2025	<0,005
	Mésanger		TEILLE, MAISON DE RETRAITE	15/01/2025	<0,005
	Montrelais		ST MARS LA JAILLE	15/01/2025	<0,005
	Mouzeil		RIAILLE, MAISON DE RETRAITE	29/01/2025	<0,005
	Oudon		RIAILLE	29/01/2025	<0,005
	Pannecé		VRITZ, MAIRIE	13/02/2025	<0,005
	Pouillé-les-Côteaux		ST SULPICE DES LANDES	13/02/2025	<0,005
	Riaillé		POUILLE LES C, MAIRIE	23/07/2025	0,04
	Vair-sur-Loire		LA ROCHE BLANCHE, MAIRIE	23/07/2025	0,06
	Teillé		MOUZEIL, ROBINET PUBLIC	23/07/2025	0,06
	Loireauxence				
	La Roche-Blanche				
	Ancenis Saint-Géréon				
	La Chapelle-Glain				
	Le Pin				
	Vallons-de-l'Erdre				
	Le Cellier	0,25	LE CELLIER, EHPAD MONTCLAIR	03/03/2025	<0,005
			LE CELLIER, EHPAD MONTCLAIR	21/08/2025	0,007
	Vallons-de-l'Erdre	0,25	ST SULPICE DES LANDES	13/02/2025	<0,005
	Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire	0,70			

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Campbon-Sillon	Bouvron	0,25	BOUVRON, MAIRIE	23/01/2025	<0,005
	Campbon		STE ANNE/BRIVET, MAIRIE	27/01/2025	<0,005
	Quilly		QUILLY, MAIRIE	27/01/2025	<0,005
	Sainte-Anne-sur-Brivet		STE ANNE/BRIVET, MAIRIE	25/07/2025	0,03
			QUILLY, MAIRIE	25/07/2025	0,03
	Fay-de-Bretagne	0,25	FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	23/01/2025	<0,005
			FAY DE BRETAGNE	23/01/2025	<0,005
			FAY DE BRETAGNE, M. RETRAITE	23/07/2025	<0,005
	La Chapelle-Launay	0,70	SAVENAY NORD, MAIS. RETRAITE	09/01/2025	0,15
	Savenay		LA CHAPELLE LAUNAY	23/01/2025	0,14
			SAVENAY	31/01/2025	0,16
			LA CHAPELLE LAUNAY, MAIRIE	15/07/2025	0,6
			SAVENAY NORD, MAIS. RETRAITE	15/07/2025	0,6
	Bouée	0,70	ST ETIENNE DE MONTLUC, MAIRIE	30/01/2025	0,16
	Cordemais		LE TEMPLE BRETAGNE, MAIRIE	30/01/2025	0,16
	Lavau-sur-Loire		LAVAU/LOIRE, MAIRIE	31/01/2025	0,16
	Malville		TREILLIERES, MAIRIE	08/08/2025	0,54
	Saint-Étienne-de-Montluc		BOUEE, MAIRIE	08/08/2025	0,55
	Le Temple-de-Bretagne				
	Treillières				
	Vigneux-de-Bretagne				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Communauté de Communes Sud Estuaire (CCSE)	Corsept	0,70	CORSEPT, MAIRIE	22/01/2025	0,13
	Frossay		ST VIAUD, MAIRIE	22/01/2025	0,13
	Paimboeuf		ST PERE EN RETZ, M. RETRAITE	22/01/2025	0,13
	Saint-Père-en-Retz				
	Saint-Viaud				
	Saint-Brévin-les-Pins	0,70	ST BREVIN, HOPITAL MINDIN	12/02/2025	0,11
			ST BREVIN, HOPITAL MINDIN	24/09/2025	0,36
			ST BREVIN LES PINS	12/02/2025	0,12
			ST BREVIN LES PINS	06/08/2025	0,48
			ST BREVIN LES PINS	24/09/2025	0,36

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Territoire de Granlieu	Le Bignon	0,70	LA LIMOUZINIERE, M. RETRAITE	21/01/2025	0,13
	La Chevrolière		ST COLOMBAN, MAIRIE	21/01/2025	0,13
	La Limouzinière		GENESTON	21/01/2025	0,13
	Pont-Saint-Martin		LE BIGNON	21/01/2025	0,15
	Montbert		TOUVOIS, MAISON DE RETRAITE	20/08/2025	0,23
	Saint-Colomban		SAINT COLOMBAN	20/08/2025	0,28
	Corcoué-sur-Logne		PONT ST M., MAISON ENFANT	20/08/2025	0,3
	Geneston				
	Touvois				
	Saint-Étienne-de-Mer-Morte	0,70	SAINT ETIENNE DE MER MORTE, MAIRIE	21/01/2025	0,13
			SAINT ETIENNE DE MER MORTE	21/01/2025	0,14
			SAINT ETIENNE DE MER MORTE, MAIRIE	30/07/2025	0,17
	Legé	0,70	LEGE, MAISON DE RETRAITE	11/02/2025	0,11
			LEGE	19/03/2025	0,12
			LEGE, MAISON DE RETRAITE	30/07/2025	0,29
	Saint-Lumine-de-Coutais	0,70	SAINT LUMINE DE COUTAIS, MAIRIE	11/02/2025	0,05
	Saint-Philbert-de-Grand-Lieu		ST PHILBERT SUD	11/02/2025	0,08
			ST LUMINE DE COUTAIS	23/07/2025	0,06
			SAINT LUMINE DE COUTAIS, MAIRIE	23/07/2025	0,06
	Rocheservière	0,70			
	Saint-Philbert-de-Bouaine				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Territoire de Guémené-Penfao	Conquereuil	0,25	CONQUEREUIL, MAIRIE	06/02/2025	0,04
	Avessac		PIERRIC, RESTAURANT	06/02/2025	0,04
	Derval		DERVAL, ECOLE AGRICULTURE	04/07/2025	0,04
	Guémené-Penfao		MARSAC SUR DON, MAIRIE	04/07/2025	0,05
	Marsac-sur-Don				
	Massérac				
	Pierric				
	Saint-Nicolas-de-Redon	0,70	ST NICOLAS, MAIRIE	06/02/2025	0,05
			SAINT NICOLAS DE REDON	06/02/2025	0,05
			AVESSAC, MAIRIE	04/07/2025	0,1
			ST NIC DE REDON, SERV HAUT, MOULIN NEUF	04/07/2025	0,1

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région de Nort-sur-Erdre	Sucé-sur-Erdre	0,70	SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	21/02/2025	0,12
			SUCE/ERDRE MAISON RETRAITE	21/08/2025	0,32
			SUCE/ERDRE	21/02/2025	<0,005
	Ligné	0,25	LIGNE, RES. SAINT PIERRE	23/01/2025	<0,005
	Petit-Mars		LIGNE	23/01/2025	<0,005
	Saint-Mars-du-Désert		TRANS/ERDRE, RESTAURANT	23/01/2025	<0,005
	Trans-sur-Erdre		LES TOUCHES, MAISON RETRAITE	23/01/2025	<0,005
	Les Touches		CHATEAU D'EAU-LA GOULIERE (Import depuis NORT en fonctionnement)	15/07/2025	0,04
			LIGNE, RES. SAINT PIERRE	15/07/2025	0,05
			ST MARS DESERT, MAIRIE	27/08/2025	<0,005
			LES TOUCHES, MAISON RETRAITE	27/08/2025	<0,005
	Blain	0,25	CASSON, MAIRIE	20/02/2025	0,01
	Casson		HERIC, FOYER	20/02/2025	0,01
	Grandchamps-des-Fontaines		NOTRE DAME DES LANDES, MAIRIE	20/02/2025	0,01
	Héric		BLAIN	20/02/2025	0,01
	Notre-Dame-des-Landes		CASSON	20/02/2025	0,01
			NOTRE DAME DES LANDES, MAIRIE	18/07/2025	0,04
			CASSON, MAIRIE	18/07/2025	0,04
			BLAIN, MAISON DE RETRAITE	18/07/2025	0,04
			BLAIN, MAISON DE RETRAITE	18/07/2025	0,04
	Nort-sur-Erdre	0,25	NORT/ERDRE, MAISON RETRAITE	18/02/2025	0,02
			NORT/ERDRE	18/02/2025	0,01
			NORT/ERDRE, MAISON RETRAITE	22/08/2025	0,07
	Abbaretz	0,25	JANS, RESTAURANT ESCARCELLE	03/02/2025	0,04
	Le Gâvre		JOUE/ERDRE, RES. DU BOCAGE	03/02/2025	0,04
	Jans		LE GAVRE, MAIRIE	03/02/2025	0,04
	Joué-sur-Erdre		NOZAY, HOPITAL RES. CHESNAIE	03/02/2025	0,04
	Nozay		NOZAY	03/02/2025	0,04
	Puceul		LA GRIGONNAIS, MAIRIE	03/02/2025	0,04
	Saffré		JOUE/ERDRE, RES. DU BOCAGE	07/08/2025	0,01
	Treffieux		ABBARETZ, MAIRIE	07/08/2025	0,02
	Vay		LE GAVRE, MAIRIE	07/08/2025	0,02
	La Chevallerais				
	La Grigonnais				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Pays de la Mée	Fercé	0,7 mg/l	MOUAIS, CANTINE	06/02/2025	0,06
	Mouais		MOUAIS	06/02/2025	0,06
	Noyal-sur-Brutz		RUFFIGNE, MAIRIE	06/02/2025	0,06
	Rougé		SOULVACHE	06/02/2025	0,07
	Ruffigné		NOYAL SUR BRUTZ	09/07/2025	0,19
	Sion-les-Mines		ROUGE, RES. DU VAL DE BRUTZ	09/07/2025	0,28
	Soudan				
	Soulvache				
	Villepot				
	Saint Aubin des Châteaux				
	Châteaubriant	0,25	ERBRAY, CAFE DE LA GARE	31/01/2025	0,04
	Lusanger		ERBRAY	31/01/2025	0,04
	Erbray		GRAND AUVERNE, MAIRIE	31/01/2025	0,04
	Grand-Auverné		SAFFRE, CHÂTEAU D'EAU LA GUERLAIS	18/02/2025	0,05
	Issé		ISSE, MAISON DE RETRAITE	13/08/2025	0,03
	Juigné-des-Moutiers		LA MEILLERAYE, MAIRIE	13/08/2025	0,07
	Louisfert				
	La Meilleraye-de-Bretagne				
	Moisdon-la-Rivière				
	Petit-Auverné				
	Saint-Julien-de-Vouvantes				
	Saint-Vincent-des-Landes				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Pays de Retz	Chaumes-en-Retz	0,70	ARTHON, RES. SAINT JOSEPH	30/01/2025	0,13
	Chauvé		CHEIX EN RETZ, MAIRIE	30/01/2025	0,13
	Saint-Mars-de-Coutais		PORT ST PERE, MAIRIE	30/01/2025	0,13
	Vue		SAINTE PAZANNE, MAIRIE	30/01/2025	0,13
	Cheix-en-Retz		ARTHON EN RETZ	30/01/2025	0,13
	Port-Saint-Père		ST HILAIRE DE C., RESIDENCE	22/08/2025	0,22
	Rouans				
	Sainte-Pazanne				
	Saint-Hilaire-de-Chaléons				
	Villeneuve-en-Retz	0,70	LA MARNE, BOULANGERIE	21/01/2025	0,13
	Paulx		LA MARNE	21/01/2025	0,13
	Machecoul-Saint-Même		MACHECOUL, SORTIE CHÂTEAU EAU	30/01/2025	0,1
	La Marne		MACHECOUL, SORTIE CHÂTEAU EAU	08/08/2025	0,22
			FRESNAY EN RETZ	22/08/2025	0,22

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Région de Pont-Château-Saint-Gildas-des-Bois	Crossac	0,70	STE REINE BRETAGNE, MAIRIE	24/01/2025	0,01
	Sainte-Reine-de-Bretagne		MISSILLAC, MAISON RETRAITE	21/02/2025	0,02
	Missillac		MISSILLAC, MAISON RETRAITE	16/07/2025	0,33
			STE REINE BRETAGNE, MAIRIE	25/07/2025	0,11
	Pontchâteau	0,25	PONTCHATEAU, MAISON RETRAITE	21/02/2025	0,02
			PONCHATEAU, CENTRE	21/02/2025	0,04
			PONTCHATEAU, MAISON RETRAITE	25/07/2025	0,15
	Drefféac	0,25	GUENROUET, MAIRIE	22/01/2025	0,009
	Fégréac		DREFFEAC, MAIRIE	22/01/2025	0,01
	Guenrouet		ST GILDAS, MAISON RETRAITE	22/01/2025	0,01
	Plessé		SEVERAC, MAIRIE	17/07/2025	0,04
	Saint-Gildas-des-Bois		PLESSE, MAISON DE RETRAITE	17/07/2025	0,08
	Sévérac				

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Val Saint-Martin	La Bernerie-en-Retz	0,70	LA BERNERIE, MAISON RETRAITE	13/01/2025	0,17
	Les Moutiers-en-Retz		LES MOUTIERS, CAFE VIGNOBLE	19/02/2025	0,09
	La Plaine-sur-Mer		LA BERNERIE, MAISON RETRAITE	06/08/2025	0,3
			LA BERNERIE EN RETZ	06/08/2025	0,3
	Pornic	0,70	LA PLAINE/MER, M. RETRAITE	12/02/2025	0,12
	Préfailles		LA PLAINE SUR MER	12/02/2025	0,11
	Saint-Michel-Chef-Chef		PORNIC, HOPITAL PAYS DE RETZ	22/01/2025	0,13
			PORNIC, STE MARIE ANNEXE MAIRIE	26/08/2025	0,69
			PREFAILLES, MAIRIE	26/08/2025	0,62
			ST MICHEL CHEF CHEF	22/01/2025	0,14
			PREFAILLES	22/01/2025	0,16
			PORNIC, HOPITAL PAYS DE RETZ	17/10/2025	0,34
			LA PLAINE/MER, M. RETRAITE	17/10/2025	0,29
			PORNIC, STE MARIE ANNEXE MAIRIE	17/10/2025	0,33
			PREFAILLES, MAIRIE	17/10/2025	0,35
			ST MICHEL CHEF CHEF	17/10/2025	0,23

Résultats chlorates en eau distribuée

Territoire	Communes	Limite de qualité mg/L	Lieu de prélèvement	Date	Chlorates mg/L
Vignoble	La Boissière-du-Doré	0,70	VALLET, RES. PAMPRES DORES	30/01/2025	0,13
	Divatte-sur-Loire		BARBECHAT, CAFE BAR, DIVATTE	30/01/2025	0,14
	La Chapelle-Heulin		LA REGRIPPIERE, MAIRIE	14/02/2025	0,08
	Le Landreau		LE PALLET	14/02/2025	0,08
	Le Loroux-Bottereau		LA BOISSIERE, AUBERGE	14/02/2025	0,09
	Mouzillon		LA CHAPELLE BASSE MER	07/08/2025	0,24
	Le Pallet		LA BOISSIERE, AUBERGE	07/08/2025	0,24
	La Regrippière		LE LOROUX BOTTEREAU, HOPITAL	07/08/2025	0,26
	La Remaudière		LA CHAPELLE HEULIN, MAIRIE	07/08/2025	0,28
	Saint-Julien-de-Concelles				
	Vallet				